ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ 4-4

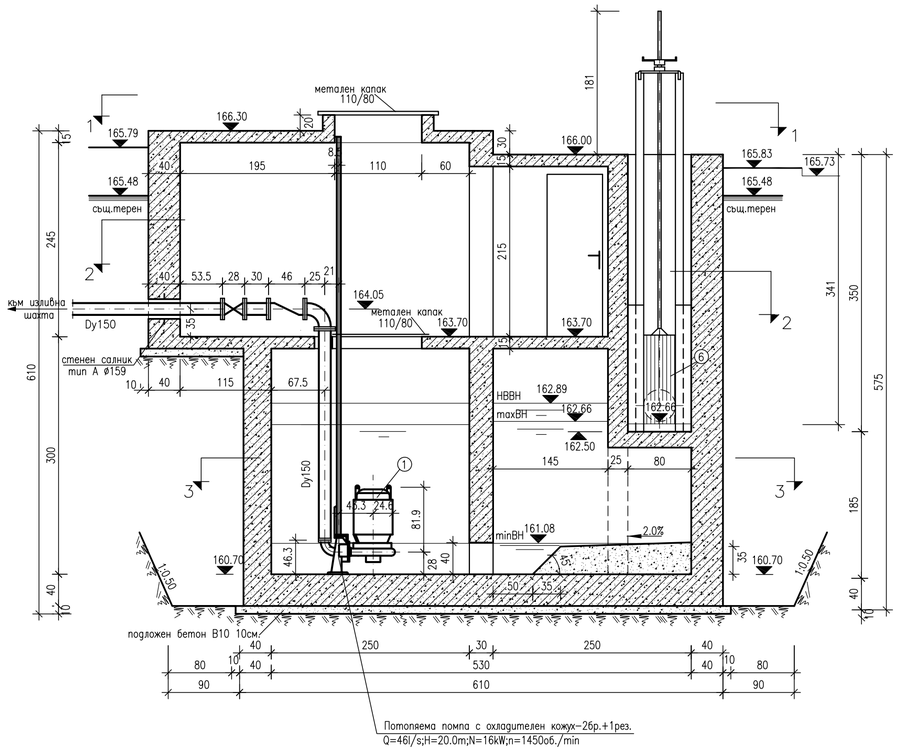

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ 5-5

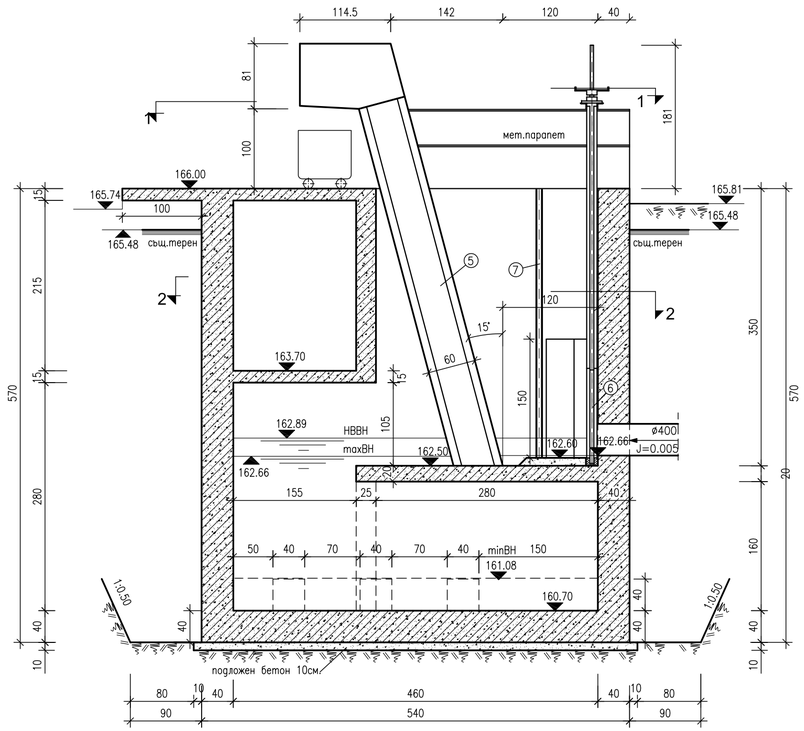

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО

N	Наименование	Характеристика	Брой раб.	Брой рез.
1	Потопяема помпа–мокро изпълнение с охладителен кожух	Q=46.0 l/s; H=20 m N=16 kW; n=1450 об./min	2	1
2	Спирателен кран с ел.задвижване	ø150 mm; L=280 mm P=10 atm	2	1
3	Възвратна клапа	ø150 mm; L=460 mm; P=10 atm	2	1
4	Спирателен кран с РЧК	ø125 mm; L=255 mm; P=10 atm	1	–
5	Механизирана решетка финна	B=800mm; H=5000mm b=20mm; N=0.75кВт	1	–
6	Типов савак–преливаем	B=400mm; H=700mm h=4.30m	1	–
7	Ръчна решетка–финна	B=800mm; H=1500mm b=20mm	1	–

"СИАТ" ЕООД
гр.София, ул."Веслец" No10, партер тел./факс.981 52 79

Обект:	Обследване на кан. мр. на гр.Ст.Загора и изготвяне на план за нейната рехабилитация, което да гарантира съвместимостта и с новоизградената ГПСОВ		
Подобект:	Канализационна помпена станция "Зора" и тласкател до ПСОВ		
Чертеж:	*Помпена станция–вертикални разрези 4–4,5–5*		
Част:	*Технология*	**Фаза:**	РП
Гл.инженер:	инж. Н. Колева	**Дата:**	VII.2005г.
Гл.проектант:	инж. А. Аврамова	**Мащаб:**	1:50
Проектант:	инж. Цв.Гълъбова	**Чертеж:**	3/26